



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

REQUERIMENTO Nº 88/2023

Requer do Prefeito Municipal informações de projetos em tramitação para legalização de áreas, visando a instalação da rede de esgoto de competência da Concessionaria SANEPAR na Avenida Alemanha, no Bairro Morumbi.

Senhor Presidente,

O Vereador abaixo assinado requer a Vossa Excelência, ouvida a Casa, o envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Francisco Lacerda Brasileiro, Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, para que se digne encaminhar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, informações de projetos em tramitação para legalização de áreas, visando a instalação da rede de esgoto de competência da Concessionaria SANEPAR na Avenida Alemanha, no Bairro Morumbi.

JUSTIFICATIVA

A proposição consiste no conjunto de medidas de competência legislativa, visando à celeridade, economicidade processual e a desburocratização dos serviços públicos, objeto que se desdobrou em razão da indicação nº 1585/2022, sugerindo a instalação da rede de esgoto a Concessionária SANEPAR.

Consigno incansavelmente a relevância da proposição, começando por sua influência na saúde, qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. O contato com esgoto e o consumo de água sem tratamento estão ligadas às altas taxas de mortalidade infantil. A principal causa são doenças como parasitoses, diarreias, febre tifoide e leptospirose. Não podemos deixar de falar também que a importância de um saneamento básico consciente é preservar o meio ambiente, desde a extração das águas até a forma que o esgoto é descartado.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Temos uma obrigação complexa de cuidados com as gerações futuras e com a própria natureza que nos fornece água, alimento, energia, ar puro.

Nestes termos, pede deferimento.

Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2023.



Ney Patrício
Vereador



Kalito Stoeckl
Vereador



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



Carta GRFI 454/2022
Foz do Iguaçu, 16 de dezembro de 2022.

Exmo. Sr.
NEY PATRÍCIO DA COSTA
Presidente
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu – PR

DESPACHO

- 1 – Leitura no expediente
- 2 – À disposição no SAPL

Em 19/12/2022

NEY PATRÍCIO
Presidente

Ref.: Ofício nº 1573/2022-GP - Indicação nº 1982/2022 e 1995/2022 - Ver. Ney Patrício

Senhor Presidente,

Em atenção ao contido no ofício supracitado e suas indicações, a Sanepar – Gerência Regional Foz do Iguaçu, informa o que segue:

INDICAÇÃO Nº 1982/2022: A respeito da coleta de esgoto na Rua Lages conforme indicação e na Rua Nilópolis, conforme identificado pela Sanepar (mesma região e situação topográfica), informamos que há viabilidade de implantação de rede coletora de esgoto com extensão de rede necessária e de 1.065,20 metros. Para que tal obra possa dar seguimento haverá necessidade de legalização para passagem da tubulação na área de divisa em 04 terrenos (croqui anexo) afim de promover a servidão administrativa das áreas de terra conforme traçado proposto.

Para isso, os proprietários deverão autorizar a passagem com as obras e permitir a criação da servidão averbada na matrícula dos imóveis. Caso isso ocorra, o município deverá declarar as faixas de servidão como áreas de utilidade pública por meio de decreto municipal afim de que sejam regularizadas. Caso haja essa permissão, a Sanepar poderá dar seguimento no processo.

INDICAÇÃO Nº 1995/2022: A respeito da coleta de esgoto na Avenida Pérola, a Sanepar informa que realizou o levantamento topográfico nesta região e ficou constatado a viabilidade técnica para a execução da rede coletora de esgoto com a necessidade de ampliação de 993,90m de expansão de rede para o atendimento concomitante a Avenida Pérola e Avenida Tambaqui, atingindo um total de 78 imóveis no trecho, porém deverá ser verificado junto à Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu a respeito de ocupação do solo daquelas áreas, visto que, trata-se de uma área de reserva técnica desta municipalidade, com ocupações irregulares.

A Sanepar ressalta que em locais em que não atende com rede coletora de esgoto, o esgotamento sanitário deve ser feito por solução individual de tratamento pela utilização de fossa séptica, até que a região seja atendida pela rede pública. O tratamento por fossa séptica ou tanque séptico está descrito na NBR 7229/1993 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente
Nilton Luiz Perez Molinari
Gerente Regional – GRFI

SANEPAR – Gerência Regional Foz do Iguaçu

Atenção: Assinatura eletrônica de documentos produzida de forma automática e vinculada eletronicamente para o sistema de controle de documentos. A assinatura eletrônica não substitui a assinatura manuscrita. A assinatura eletrônica não substitui a assinatura manuscrita. A assinatura eletrônica não substitui a assinatura manuscrita. A assinatura eletrônica não substitui a assinatura manuscrita.




Assinatura Avançada realizada por: Nilton Luiz Perez Molinari (XXX.244.859-XX) em 16/12/2022 10:22 local: SANEPAR/09173, inserido no protocolo 19.709.724-8 por: Helena Maria Alves Termes em 16/12/2022 09:55. Documento assinado nos termos do Art. 3º do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.spotnet.co.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: a35cb47b6cd2e27b47cb539757207ff.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

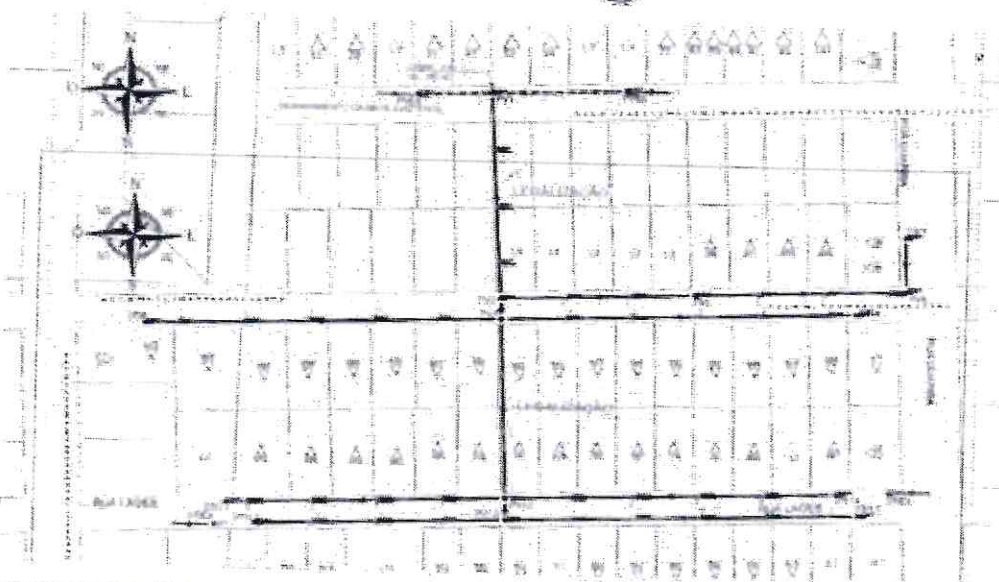

SANEPAR - Serviço Regional Foz do Iguaçu

Este projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas e as especificações técnicas para a instalação e manutenção de sistemas de abastecimento de água potável, com o objetivo de garantir a qualidade e a segurança da água fornecida aos usuários. O projeto foi elaborado com base em dados fornecidos pelo cliente e em visitas técnicas realizadas no local. O projeto é válido para a instalação e manutenção de sistemas de abastecimento de água potável, com o objetivo de garantir a qualidade e a segurança da água fornecida aos usuários.



Este projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas e as especificações técnicas para a instalação e manutenção de sistemas de abastecimento de água potável, com o objetivo de garantir a qualidade e a segurança da água fornecida aos usuários. O projeto foi elaborado com base em dados fornecidos pelo cliente e em visitas técnicas realizadas no local. O projeto é válido para a instalação e manutenção de sistemas de abastecimento de água potável, com o objetivo de garantir a qualidade e a segurança da água fornecida aos usuários.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 1585/2022

Indica à Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, Gerência Regional de Foz do Iguaçu a ampliação da rede de esgoto na Avenida Alemanha, na altura do número 1821, no Bairro Morumbi.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Gerente da Unidade Regional da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR em Foz do Iguaçu, que se digne

DETERMINAR ao Setor competente estudo que viabilize a ampliação da rede de esgoto na Avenida Alemanha, na altura do número 1821, no Bairro Morumbi.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação visa atender a uma reivindicação dos moradores da área, que atestam a existência da rede de esgoto em toda a região, exceto na altura do endereço supracitado. Em posse de tais informações e entendendo que a aprovação desta trará mais segurança, conforto e qualidade de vida aos munícipes, pede deferimento.

Sala das Sessões, 29 de julho de 2022.

Kalito Stoeckl
Vereador

Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81 – Centro – Foz do Iguaçu/PR – 85.851-490 – Telefone (45) 3521-8100